
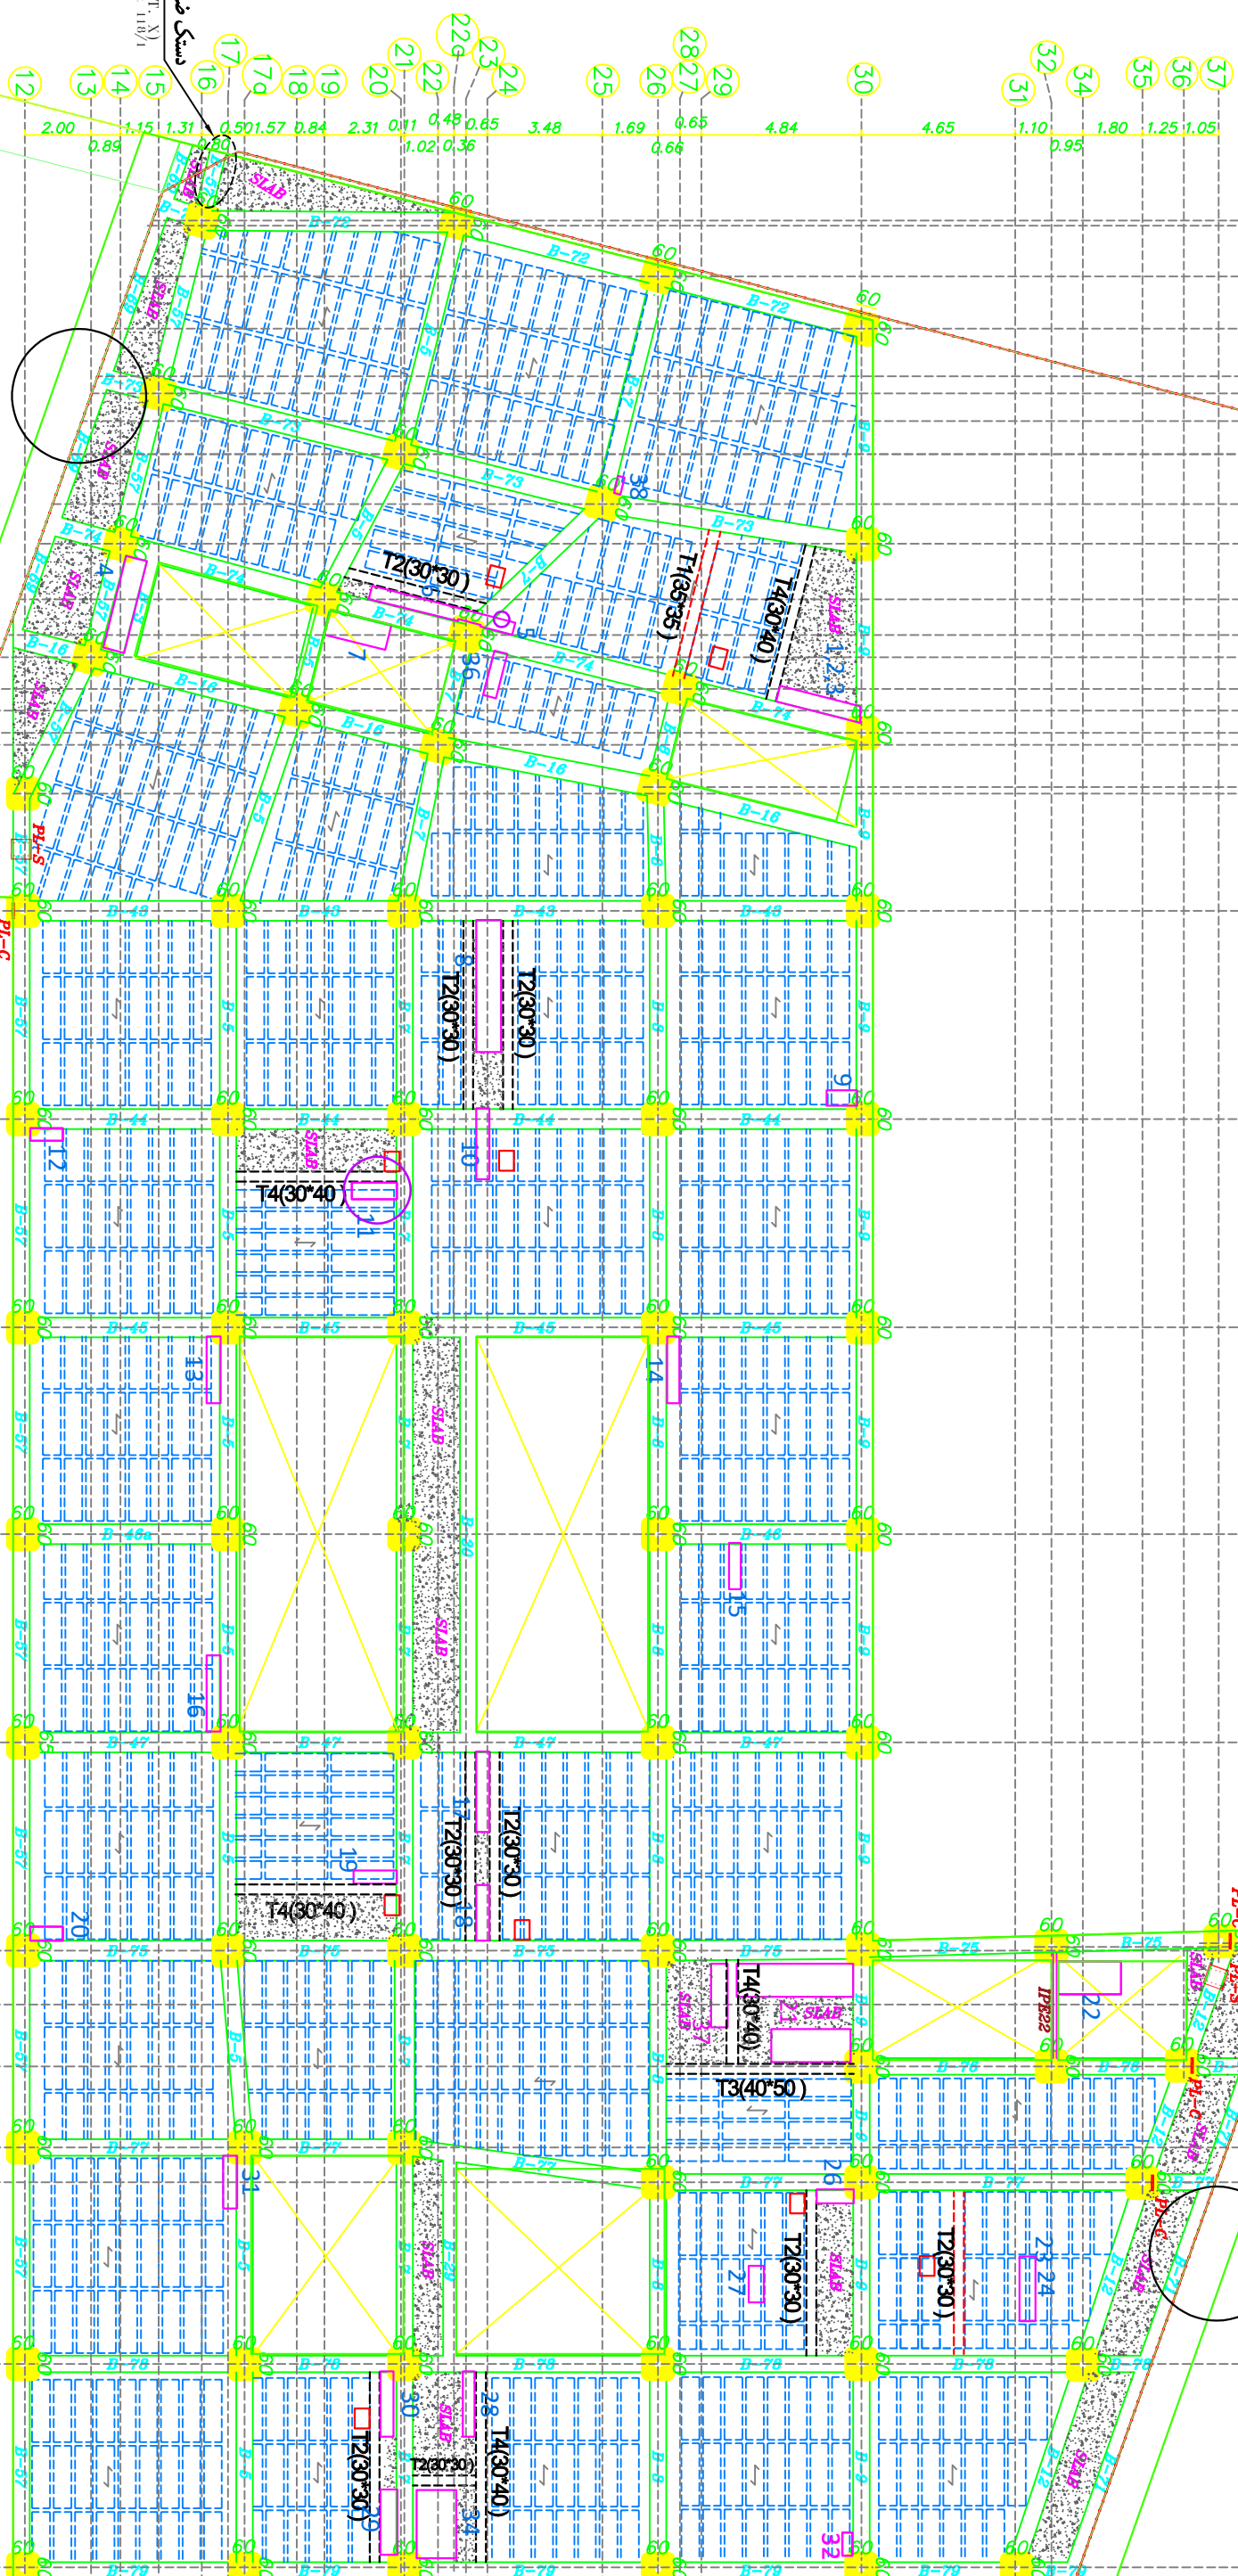
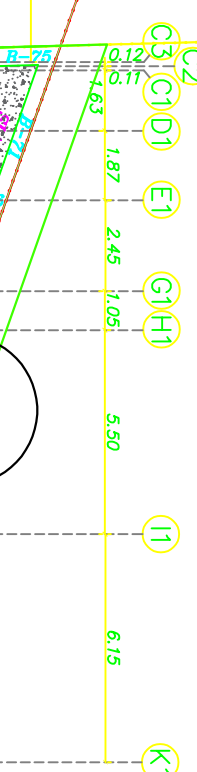


به جهت فراهم نمودن تکیه گاه بتن رویه سقف وافل، در کنار بازشوهای تاسیساتی، تیرچه وافل یا کلاف اجرا گردد.

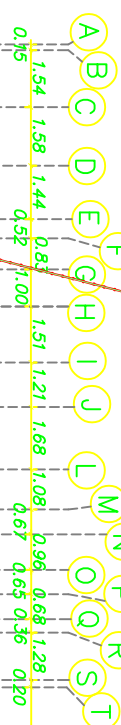

—|h;|i kEdK; mEgDhK; h; mEgK;JhW uWx;h;h;oc |i t;D;g; .g;D;g; |i 3Dg;h;g; m;h

— qd; :?? | n??? | ?k? | ?



(Fy=4000 kg/cm²)

رماور گزاری عمومی و تقویتی سف و افل یک طرفه طبقات محلی جدول ارائه شده در شیت ۱۱۹ است.

پلان آرماتور گذاری سقف پس از نهایی شدن ابعاد و موقعیت بارشوهای سقف تدقیق خواهد گردید.

مهندسه لبه دال و باز شوهای سقف در اساس نقشه های معماری در داشته شود.

قبیل از اجراء بارشوها در محل سقف در خصوص طرح تقویت اطراف بازو باید از مشاور استعلام گردد.

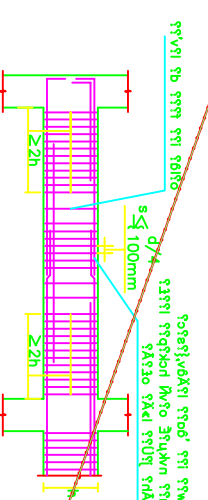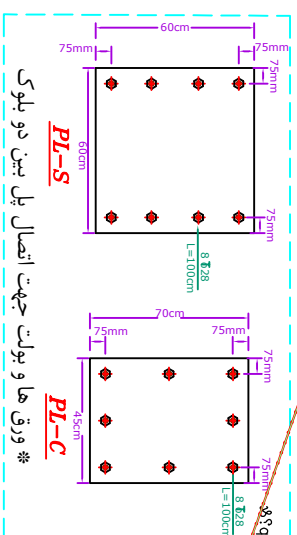

پلان سفوف

Elevation: 2155

جانمایی دقیق ورق ها و بولت های انتظار با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.

کد ارتفاعی بر اساس 0.00 محلی خود بلوک می باشد.

 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران	۹۱۹۷۷۹۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
	۷۸۱۹۸۱ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد
	۹۱۹۸۵ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد
	۹۱۹۸۵ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد
	۹۱۹۸۵ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد
	۹۱۹۸۵ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد
	۹۱۹۸۵ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد
	۹۱۹۸۵ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد
	۹۱۹۸۵ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد
	۹۱۹۸۵ ۹۸۸۹۹۹۸ ۸۹۱ ۹۱۹۸۵ کتابخانه ملی و اسناد